

ACTA DE SITIO

LUGAR Y FECHA:

En la localidad de **Santiago Papasquiaro**, del Municipio de **Santiago Papasquiaro**, siendo las **10:00** horas del día **13 de Agosto de 2024**, se constituyeron en el lugar de la obra denominada: **"CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SANTIAGO PAPASQUIARO CONSISTENTE EN: EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE: EQUIPO DE BOMBEO, TREN DE DESCARGA DE 8" DE DIÁMETRO, LÍNEA DE CONDUCCIÓN CON UNA LONGITUD DE 1050 M. CON TUBERÍA DE 8" DE DIÁMETRO, ELECTRIFICACIÓN CON UNA LONGITUD DE 270 M. CASETA DE BOMBEO, BORDA PERIMETRAL E INTERCONEXIÓN AL TANQUE EXISTENTE."**, con número de contrato **CAED-PROAGUA-LOC-URBANAS-019-23**.

PARTICIPANTES:

M.A. Ing. Fernando Manuel Ramírez Arango, Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión del Agua del Estado de Durango y el **Ing. Fernando Gutiérrez de la Hoya**, Jefe de departamento de supervisión y construcción en localidades urbanas de la misma dependencia.

OBJETIVO:

Para atender el requerimiento de la **Secretaría de Contraloría del Estado de Durango**, con número de **AUDITORIA: OSC-1700/2024**, referente a los **RECURSOS DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA-2023)**.

HECHOS:

Número de expediente: **SC.95.1.07/2024**

Numero de observación: **11**


observación: **deficiencias en la ejecución y conclusión de los trabajos. (DECT)**

Supuestos (DECT): **se encontraron deficiencias durante la verificación hecha a la terminación de los trabajos**

Resultados Iniciales. - Anexo Numero G2

No.	CLAVE	CONCEPTO	DEFICIENCIA	UNIDAD	P.U.	CANTIDAD OBSERVADA	MONTO OBSERVADO
6	H028A	Suministro de medidores para pozos completos modelo MLST-SGH L.A.B. en obra, tipo propela cuerpo liso, tubo C40 de 6" de diámetro.	Se detectó que el medidor para pozo tipo propela cuerpo liso se encontraba desinstalado debido a una ruptura en una unión soldable	Pza	\$9,359.03	1.00	\$9,359.03

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA:

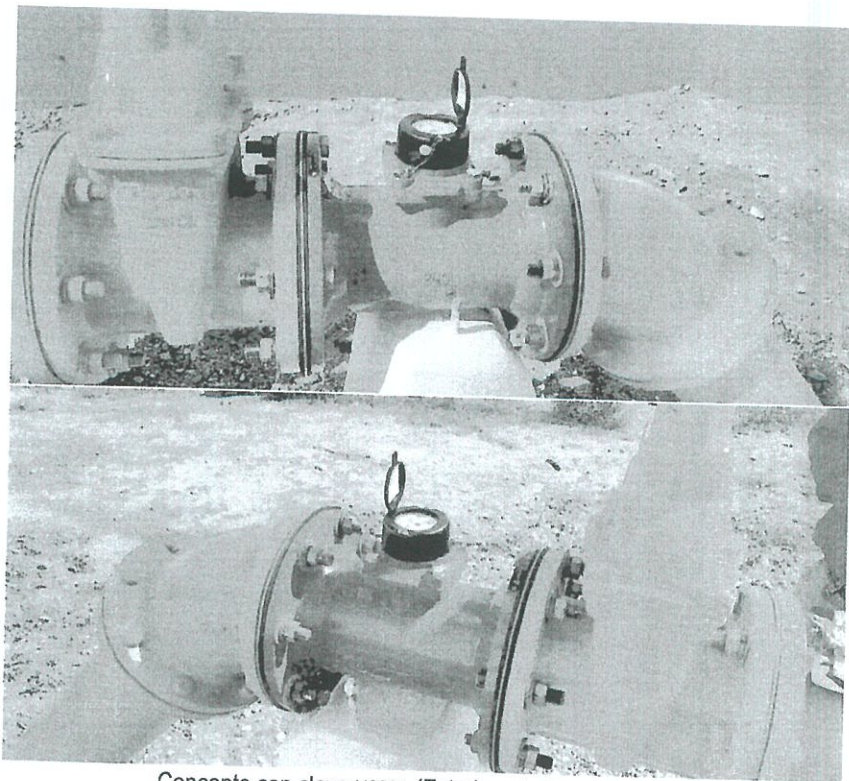

Concepto con clave H028A (Estado actual ya instalado)

Se verifico que el medidor se encontrara instalado en el sistema de tren de descarga de 8" de diámetro

CIERRE:

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente siendo las 10:30 horas del día 13 de Agosto de 2024, firmando de conformidad al margen y al calce los que en ella intervienen, para los efectos legales a que haya lugar.

POR LA COMISION DEL AGUA DEL ESTADO DE DURANGO



Ing. Fernando Gutiérrez de la Hoya
Jefe de departamento de supervisión y
construcción en localidades urbanas

**POR EL TITULAR DEL ORGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA CAED**



M.A. Ing. Fernando Manuel Ramírez Arango